



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

invierte.pe



BICENTENARIO
PERÚ
2024

Webinar:

Inversiones (IOARR) en estado de emergencia ante peligro inminente y post desastre

Dirección de Política y Estrategias de la Inversión Pública
Dirección General de Programación Multianual de Inversiones
Ministerio de Economía y Finanzas

Objetivo

Orientar a los operadores del SNPMGI de los 3 niveles de gobierno sobre el registro de aprobación de IOARR en la atención y respuesta en el marco de emergencias.

Contenido

- 1 La Gestión del Riesgo de Desastres y la inversión pública
- 2 La IOARR en el marco de una Declaración de Estado de Emergencia
- 3 Ejecución de las IOARR de emergencia
- 4 Consideraciones en las IOARR de emergencia
- 5 Financiamiento de intervenciones en GRD

1

La Gestión del Riesgo de Desastres y la inversión pública

- Articulación con el SINAGERD – Ley N° 29664 y sus modificatorias .

Articulación con el SINAGERD

Niveles de atención de GRD.



2

La IOARR en el marco de una declaración de Estado de Emergencia

- Declaratoria de Estado de Emergencia (DEE).
- Las IOARR de emergencia por peligro inminente.
- Las IOARR de emergencia post desastre.
- Errores frecuentes en el registro de IOARR.
- Ejecución de las IOARR de emergencia.

Declaratoria de Estado de Emergencia (DDE)

Estado de excepción decretado por el Presidente de la República, con acuerdo del CM, ante un peligro inminente o la ocurrencia de un desastre, cuyo impacto genere graves circunstancias que afecten la vida de la nación. Tiene por finalidad ejecutar acciones inmediatas y necesarias en salvaguarda de la vida e integridad de las personas y el patrimonio público y privado. (DS por 60 días)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes, **por peligro inminente** ante intensas precipitaciones pluviales (período 2023-2024) y **posible Fenómeno El Niño**

DECRETO SUPREMO N° 072-2023-PCM

Publicado el 08 de junio de 2023

Artículo 1.-por el plazo sesenta (60) días calendario, para la ejecución de acciones de excepción, inmediatas y necesarias de reducción del Muy Alto Riesgo existente.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia en algunos distritos de varias provincias de los departamentos de ~~Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín~~, **por impacto de daños ante la ocurrencia de movimiento sísmico**

DECRETO SUPREMO
N° 182-2021-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 68.1 del artículo 68 del Reglamento de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado por el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, en concordancia

Tipos de DEE

DEE “Nacional”

- Estado de **excepción ante el peligro por graves circunstancias generadas por la perturbación** de la paz o del orden interno, o por catástrofe, que afecten la vida de la Nación en el marco del artículo 137 de la Constitución Política del Perú. (Artículo 01*)



DEE por Peligro Inminente:

- Estado de excepción ante la **probabilidad que un fenómeno físico potencialmente dañino de origen natural o inducido por la acción humana, ocurra en un lugar específico, en un periodo inmediato y sustentado por una predicción o evidencia técnico-científica, con la finalidad de salvaguardar la vida e integridad de las personas y el patrimonio público y privado.**



DEE por Desastre:

- Estado de excepción ante la **condición de desastre ocasionado por un fenómeno de origen natural o inducido por la acción humana, con la finalidad de ejecutar acciones inmediatas y necesarias para la respuesta y rehabilitación.**




Las IOARR en el marco de una DEE




*Formato N° 07-E: Registro de IOARR – Estado de Emergencia por peligro inminente u ocurrencia de desastre, de acuerdo con la Resolución Directoral N° 002-2023-EF/63.01

Las IOARR en el marco de una DEE Nacional

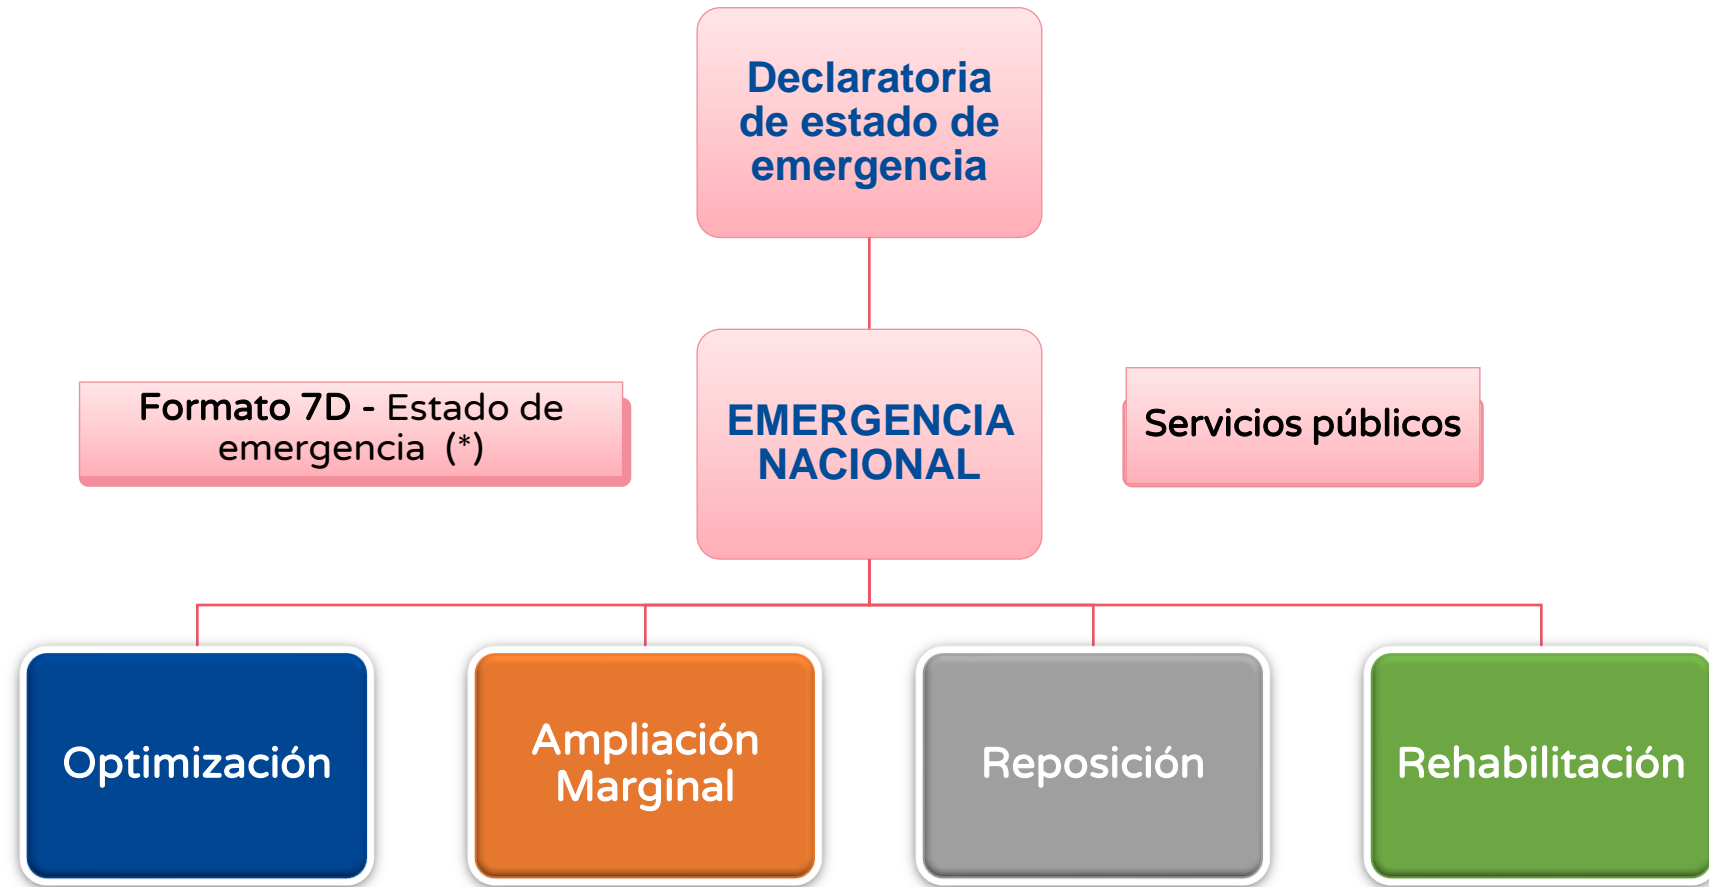

* Mediante Decreto Supremo N° 130-2022-PCM publicado el 27.10.2022 se puso fin a la declaratoria de estado de emergencia nacional por COVID-19.

Proceso de respuesta y evaluación de daños (*)

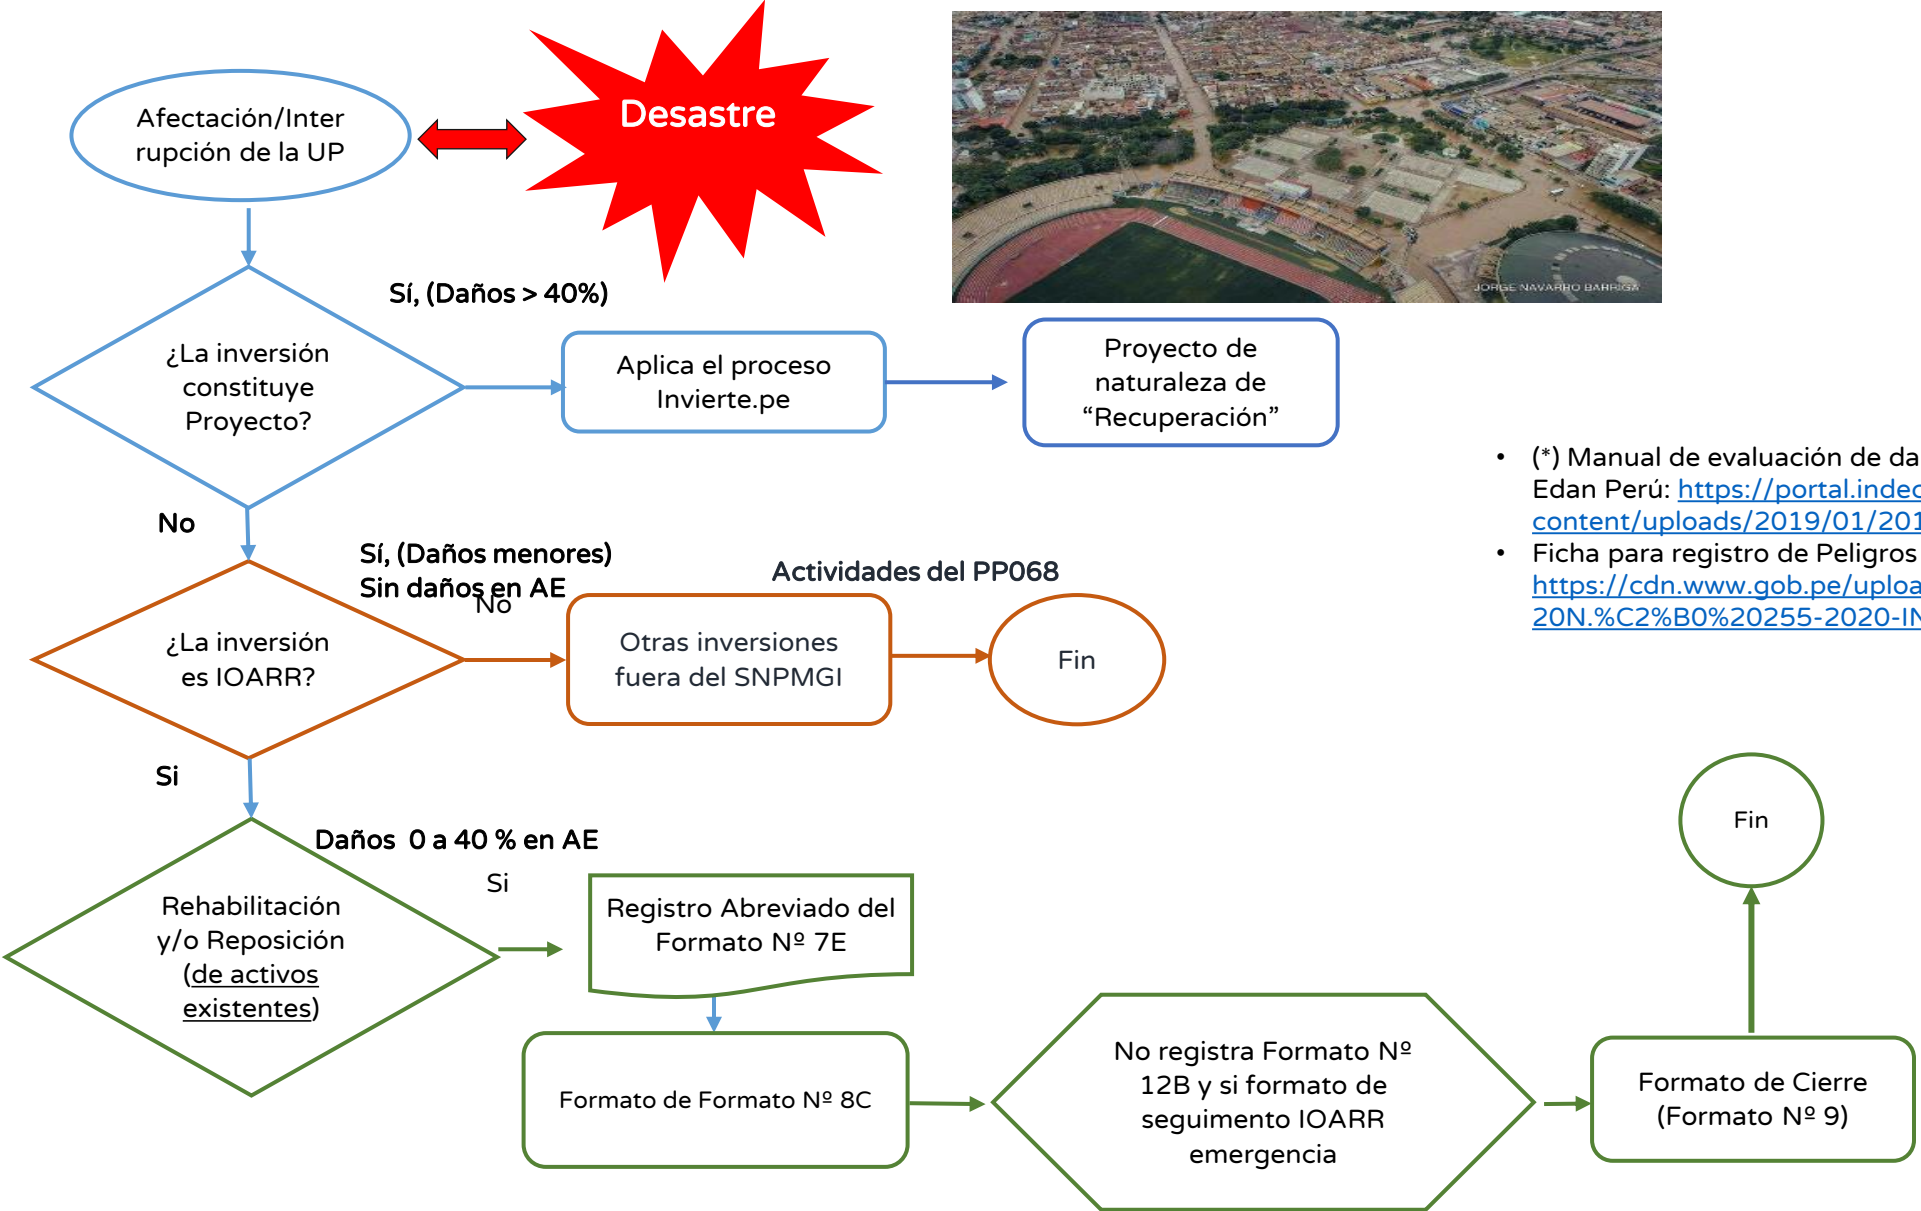


- (*) Manual de evaluación de daños y análisis de necesidades- Edan Perú: <https://portal.indeci.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/201705101716401.pdf>
- Ficha para registro de Peligros Inminentes en el SINPAD: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1364264/R.J.%20N.%C2%B0%20255-2020-INDECI.pdf.pdf>

3 Ejecución de las IOARR de emergencia

Registros en la fase de Ejecución para IOARR en el Formato N° 8-C

Formato 08-C Registros en la Fase de Ejecución

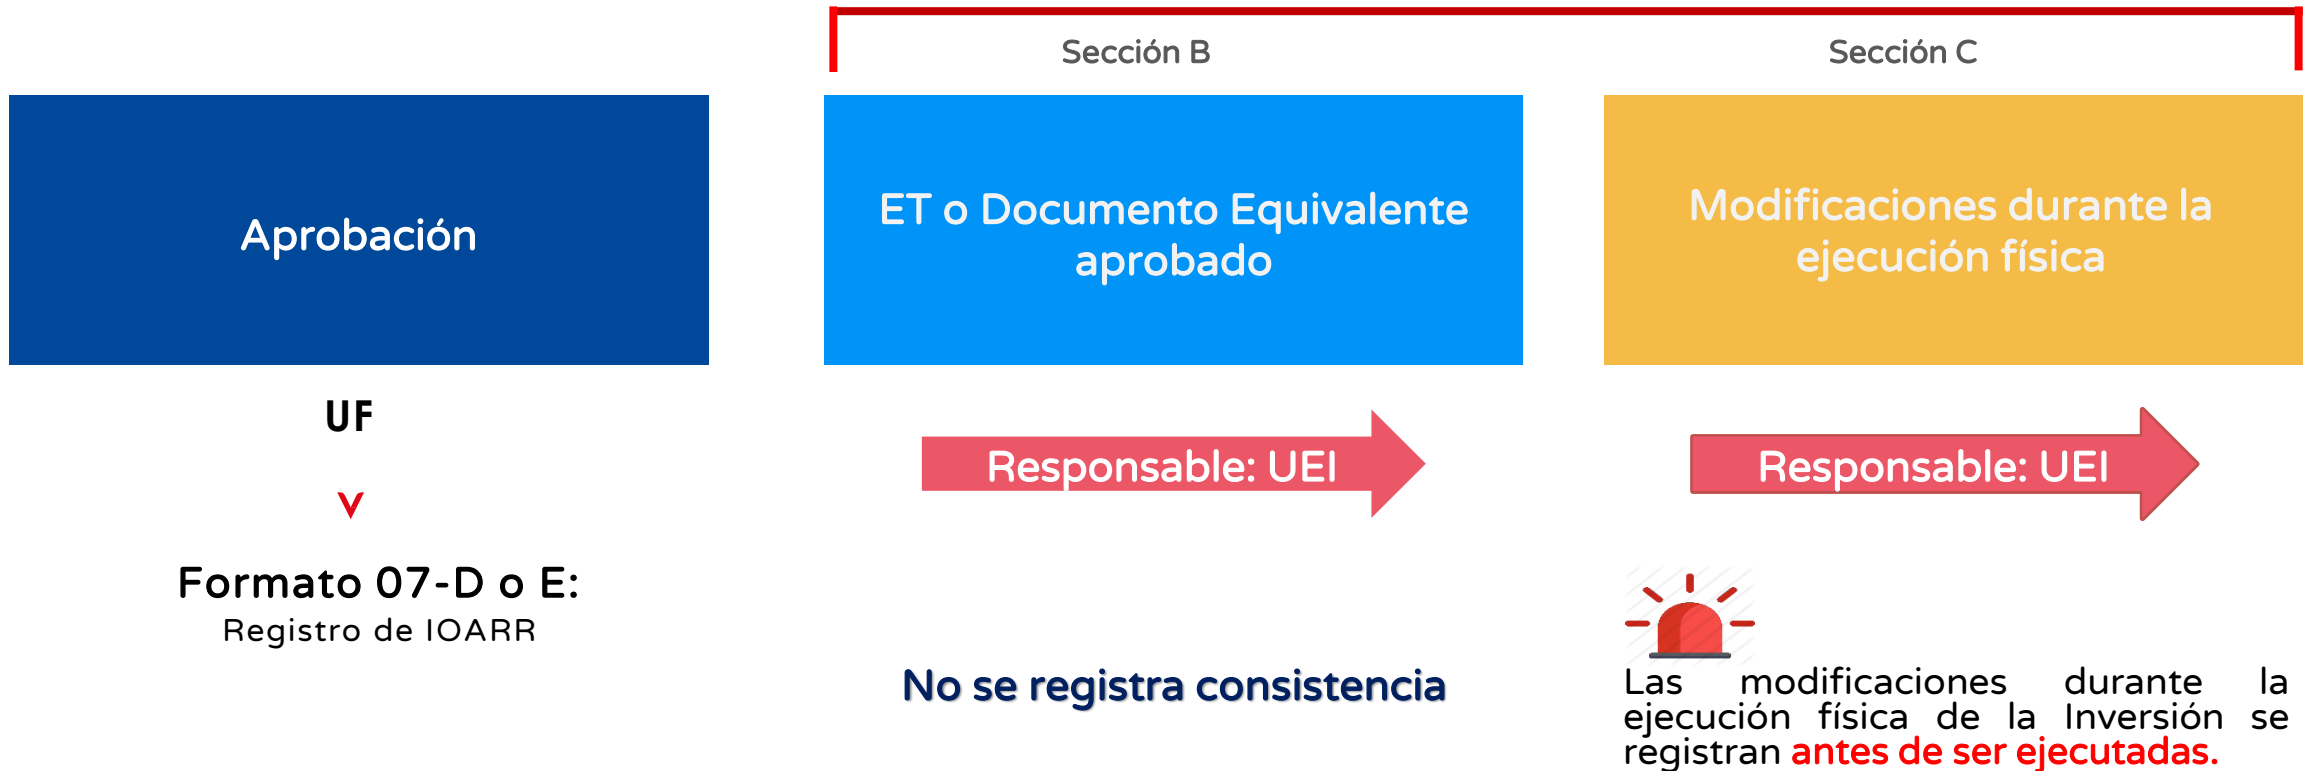

Registros de seguimiento mensual en la fase de Ejecución para IOARR de emergencia:

Banco de Inversiones 1.0 Tiempo restante 00:59:45 Bienvenido, UEI

Sistema > Inicio > Banco de Inversiones Usuario : UEI Entidad : UEI

Seguimiento > Inversiones IOARR de emergencias

IOARR de Emergencias

Lista de inversiones en ejecución Avance

Mostrar 10 registros

	Código único	Descripción
5	Ingrese el criterio de búsqueda	
4	2064724	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE MARIA
	2064725	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MONTEVIDEO
5	2089262	REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SONDRILLO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA
	2089266	REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SICCHEZ, DISTRITO DE SICCHEZ, PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA

Acceso al Banco de Inversiones para el registro del Formato N° 08-C

3. Institucionalidad		
Entidades		
	Fase de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
	Responsable inicial de la programación	Responsable actual de la programación
Sector	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN
Entidad	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
OPMI	OPMI DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN - MINEDU Responsable: [REDACTED]	OPMI DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN - MINEDU Responsable: [REDACTED]
UF	DIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN EDUCATIVA DESCENTRALIZADA Responsable: [REDACTED]	DIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN EDUCATIVA DESCENTRALIZADA Responsable: [REDACTED]
UEI	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Responsable: [REDACTED]	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Responsable: [REDACTED]
UEP	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Acceso al Banco de Inversiones para el registro del Formato N° 08-C

B. Datos en la fase de Ejecución

4. Información resultante del expediente técnico o documentos técnicos equivalentes

4.1 Metas, costos y plazos

Según el Formato N° 02 de Formulación y Evaluación				Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados		
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de factor productivo	Activo	Unidad de medida	Cantidad	Expediente técnico o documento equivalente
REHABILITACIÓN	REPARACION	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE ADMINISTRACION CENTRAL	M2	5687	S/N (30/04/2018 12:00:00 a.m.)

4.2 Programación de la ejecución de las inversiones

Según el Formato N° 02 de Formulación y Evaluación				Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados					
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de factor productivo	Activo	Costo de inversión modificado (a precios de mercado) S/	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega del activo al responsable de su OYM	UEI
REHABILITACIÓN	REPARACION	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE ADMINISTRACION CENTRAL	10,179,728.10	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	01/11/2018	30/05/2020	30/06/2020	INTENDENCIA NACIONAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
SUBTOTAL: S/				10,179,728.10					
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/				0.00					
SUPERVISIÓN: S/				480,000.00					
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/				10,659,728.10					

No se debe agregar otra naturaleza; ni cambiar y agregar metas, acciones ; que no estuvieron autorizadas en la aprobación de la IOARR de emergencia

Acceso al Banco de Inversiones para el registro del Formato N° 08-C

▼ C. Modificaciones durante la Ejecución Física

Documentos de aprobación de modificaciones

[+ Agregar documento de aprobación](#)

Lista de documentos que sustentan la variación

Modificaciones durante la ejecución física

Según expediente técnico				Programación de la ejecución							
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de factor productivo	Activo	Unidad de medida / Cantidad	Costo de inversión	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de fin	Fecha de OyM	UEI	Documento de aprobación
AMPLIACIÓN MARGINAL	CONSTRUCCION	INFRAESTRUCTURA	SEÑALETICA TURISTICA	80	488820.€	ADMINISTRACIÓN INDIR ▼	30/08/2011	30/11/2011	15/12/2011		-SELECCIONE- ▼ Último documento: INFORME 675-2019-

*Documentación de memoria descriptiva, presupuesto, cronograma de ejecución físico y financiera (Numeral 32.5 del artículo 32 de la DG)

4

Consideraciones en las IOARR emergencia

Consideraciones generales:

Para el caso particular de las IOARR de emergencia por peligro inminente se debe considerar las siguientes fuentes:

- La ficha de información sobre peligro inminente (*) que se registra Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (Sinpad), aquí se debe registrar la información de todos los servicios afectados con los activos estratégicos dañados o en peligro a consecuencia del desastre.

Logo INDECI

FICHA PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE PELIGRO INMINENTE

Código SINPAD: Fecha y hora:

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Peligro inminente:

1.2. Clasificación del Peligro:

1.3. Ubicación geográfica:

Departamento:

Provincia:

Distrito:

Localidad:

Ubigeo:

1.4. Coordenadas referenciales y altitud del peligro:

Altitud (m.s.n.m):

Geográficas: Latitud: Longitud:

UTM: Zona: Este: Norte:

1.5. Accesibilidad a la zona (Marcar X):

Terrestre: Acuático: Aéreo:

Descripción para poder llegar a la zona:

1.6. Tipo de informe (Marcar X):

Informe de estimación del riesgo por peligro inminente

Informe que determina el peligro inminente

1.7. Entidad responsable de la estimación del peligro inminente o determinación del peligro inminente:

Nombres y apellidos:

Institución:

Cargo:

1.8. Equipo técnico:


Nombres	Apellidos	Grado o Título
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- Identificación y cuantificación de elementos expuestos.
- Acciones ante peligro (Estructurales y No estructurales)

Consideraciones generales:

Para el caso particular de las IOARR de emergencia por desastre se debe considerar las siguientes fuentes:

- El formulario Edan - Perú (Formato 3)* que se registra Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (Sinpad), aquí se debe registrar la información de todos los servicios afectados con los activos estratégicos dañados o en peligro a consecuencia del desastre.



Formulario Preliminar

Evaluación N° _____
Código SINPAD N° _____

(TIPO DE PELIGRO) - (LUGAR)

1.0 INFORMACIÓN GENERAL


1.1 Fecha de registro: Día: _____ Mes: _____ Año: _____ 1.2 Hora: _____ Hrs.

1.3 Responsable del Informe: _____ DNI N° _____
(APELLIDOS y Nombre)

Cargo o función: _____ Institución: _____

1.4 Zona afectada

Departamento: _____ Provincia: _____
Distrito: _____ Localidad: _____
Barrio/Sector/Urbanización: _____ Calle/Manzana: _____
Edificio/Piso/Dpto.: _____ Centro Poblado / Comunidad Nativa: _____
Caserío: _____ Anexo: _____ Otros (detallar): _____
Ubicación geo referenciada:
Coordenadas Geográficas: Latitud: _____ Longitud: _____



Formulario Preliminar

4.0 DAÑOS MATERIALES

4.1 A las viviendas

	Tipo	Destruídas	Inhabitables	Afectadas
EN BASE AL TIPO DE MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES DE LA VIVIENDA	1: Ladrillo o bloque de cemento			
	2: Piedra o sillar con cal o cemento			
	3: Adobe o tapial			
	4: Quincha (caña con barro)			
	5: Piedra con barro (pirca)			
	6: Madera			
	7: Estera			
	8: Otro material			
TOTAL				

4.2 A los servicios / Infraestructura de Salud de la localidad

Establecimiento de Salud (Nombre por el que se le conoce)	Funcionamiento del Servicio de Salud			Observaciones
	Funciona		No funciona	
	Total-mente	Parcial-mente		
			¿Por qué? Indicar daños a la infraestructura, equipamiento, otros.	

Fuente: Consolidado EDAN de Salud

* <https://portal.indeci.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/201705101716401.pdf>

Consideraciones generales:

- ▲ Las IOARR se ejecutan en zonas que cuentan con DEE por peligro inminente, se aprueban mediante el **Formato 7-E: Registro de IOARR***, antes del inicio de la Fase de Ejecución.
- ▲ El registro y aprobación se realiza dentro del plazo que comprende la DEE (o de su prórroga)*.
- ▲ La Programación Multianual de Inversiones (PMI) **no les aplica**.
- ▲ **No registra el Formato N° 12B**, sino el **formato de seguimiento IOARR emergencia** (https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/Instructivo_BI/Instructivo_Formato_y_Reporte_de_IOARR_emergencia.pdf).
- ▲ Deben ser ejecutadas en un plazo de **un (01) año** contado a partir de la aprobación del **Expediente técnico o documento equivalente**, Se puede prorrogarse hasta un (1) año, para lo cual la UEI deberá registrar el sustento correspondiente en el BI, previa a la ejecución.

*Excepcionalmente, dicho registro se puede realizar hasta treinta (30) días calendario posteriores al vencimiento del referido plazo, la UF registrará el sustento correspondiente.

Consideraciones generales:

- ▲ Durante su fase de Ejecución se efectúan sus registros correspondientes en el Formato N° 08-C: **Registros en la fase de Ejecución para IOARR** de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01.
- ▲ Al término de la ejecución de las inversiones de ampliación marginal y rehabilitación de emergencia, **su cierre** se registra mediante el **Formato N° 09**: Registro de cierre de inversión en el marco del Invierte.pe.
- ▲ Al finalizar la ejecución de la IOARR, la UEI debe informar a la OPMI sobre el cumplimiento de las metas físicas, plazos y el costo final asociado.
- ▲ La OPMI debe informar a la DGPMI si su ejecución afectó las metas originalmente establecidas en el PMI respectivo.
- ▲ No está habilitado para IOARR de compra anticipada de terreno o de interferencias.

Consideraciones generales (*):

Las fuentes de información que se deben considerar para identificar una IOARR (de existir) son las siguientes:

- Los expedientes técnicos de la ejecución de la obra, otros registros en el BI.
- Los planes institucionales de operación y mantenimiento de la UP.
- Las normas técnicas de calidad del servicio (niveles de servicio) y las normas técnicas de los factores de producción (estándares de calidad).
- Las políticas de gestión de los activos muebles e inmuebles, aprobadas en las herramientas de gestión de la Entidad propietaria de la UP, u órgano a cargo de la operación de la UP.

Consideraciones generales:

Para el caso particular de las IOARR de emergencia se registra en el BI un compendio de imágenes de los activos y las UP:

FORMATO N° 07-E Registro de IOARR - Estado de Emergencia por peligro inminente u ocurrencia de desastres

Fecha de registro: 28/04/2022 10:31:25 a.m. - Fecha de aprobación: 28/04/2022 11:43:27 a.m.

Estado: **APROBADO** Situación: **APROBADO**

Registros en la fase de ejecución

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

 Exportar PDF

D. REGISTRO DE IOARR EN LA EMERGENCIA

1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO ANTES Y DESPUÉS DEL DESASTRE:

EL ESTADO DE VULNERABILIDAD, DESPUÉS DEL MOVIMIENTO SÍSMICO OCURRIDO EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2021, ESTÁ RELACIONADO A LA FRAGILIDAD Y/O PRECARIEDAD DE LA ESTRUCTURA DEL RESERVORIO ELEVADO DEL DISTRITO DE YURACYACU, OCASIONANDO LOS DAÑOS A LA ESTRUCTURA. EL ESTADO Y/O SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REPRESENTA UN PELIGRO PARA LA VIDA Y LA SALUD DE LOS POBLADORES QUE TRANSITAN POR DICHA ZONA, REPRESENTANDO LA POBLACIÓN VULNERABLE IDENTIFICADA (PVI) POR LA EXPOSICIÓN AL PELIGRO EN LA QUE SE ENCUENTRAN, ASÍ MISMO REPRESENTA UN RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, YA QUE DICHO RESERVORIO CUMPLE SU FUNCIÓN EN EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO. LA PRESENTE PROPUESTA PROPONE LA REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DEL RESERVORIO ELEVADO A SU MISMA CAPACIDAD DE DISEÑO ACTUAL V=250M3, APLICANDO LA NORMATIVA DEL SECTOR. LOS DAÑOS OCASIONADOS ESTÁN REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA SINPAD, CON CÓDIGO 145385

2. CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN PLANTEADA PARA REESTABLECER EL SERVICIO PÚBLICO INTERRUMPIDO:

LA SOLUCIÓN PLANTEADA ES LA RENOVACION DEL RESERVORIO ELEVADO DEL DISTRITO DE YURACYACU A LA CAPACIDAD DE DISEÑO ACTUAL V=250M3, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA SISMORESISTENTE, COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN DE RIESGOS, DICHA INVERSIÓN ESTÁ PROGRAMADA EN UN PLAZO DE 04 MESES. ADEMÁS, SE DEBE CONSIDERAR LO SIGUIENTE: - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA INVERSIÓN DE REPARACIÓN. - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE REPARACIÓN.

[Ver imágenes](#)

Consideraciones generales

Figura N° 1: Ubicación del sector crítico km 431+350 al km 431+550

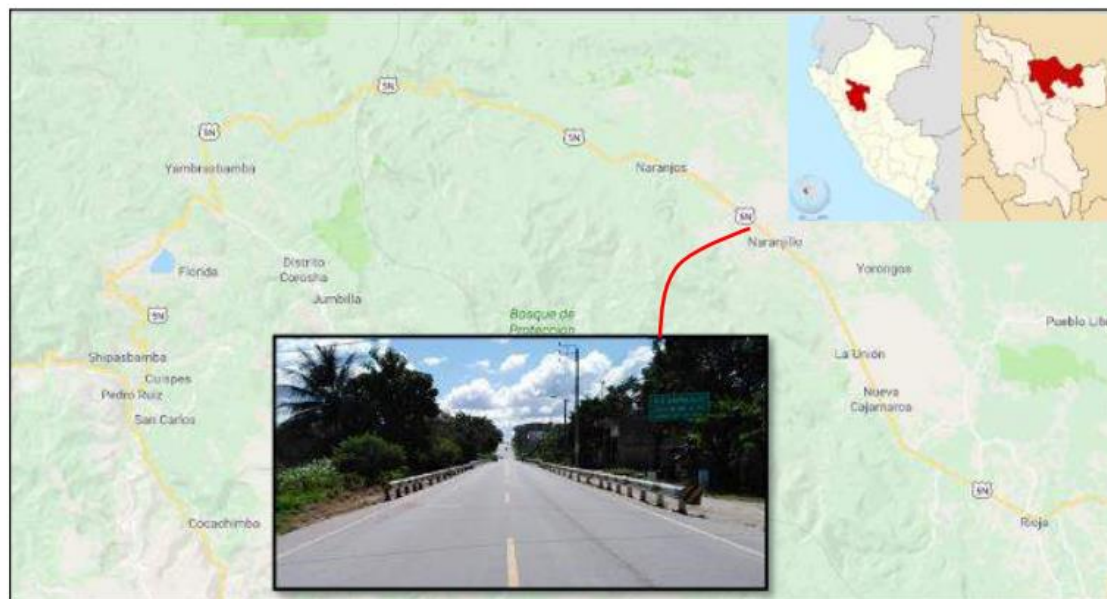


Tabla N° 1: Ubicación del Puente Naranjillo

Departamento	San Martín
Provincia	Nueva Cajamarca
Distrito	Pardo Miguel
Tramo Contractual Carretera IIRSA Norte	N° 03: Corral Quemado - Rioja
Tramo Individual	N°22: Nueva Cajamarca (Km 425+000) - Rioja (Km 470+229)
Ruta Nacional	PE-5NB
Inicio referencial del Sector	Km 431+350
Fin referencial del Sector	Km 431+550
Coordenadas UTM	Inicio del Puente: Zona 18M: 234733.00 E, 9357434.00 S

Consideraciones generales:



Foto 7, 8, 9 y 10: Medición de Fisura en Pilar, existentes, algunas llegan a 3mm de espesor



Foto 1 y 1: Producto de un intenso proceso de erosión fluvial se viene desarrollando los problemas de socavación en la base del pilar del puente.




Consideraciones generales:



5 Las IOARR por peligro inminente

IOARR por peligro inminente

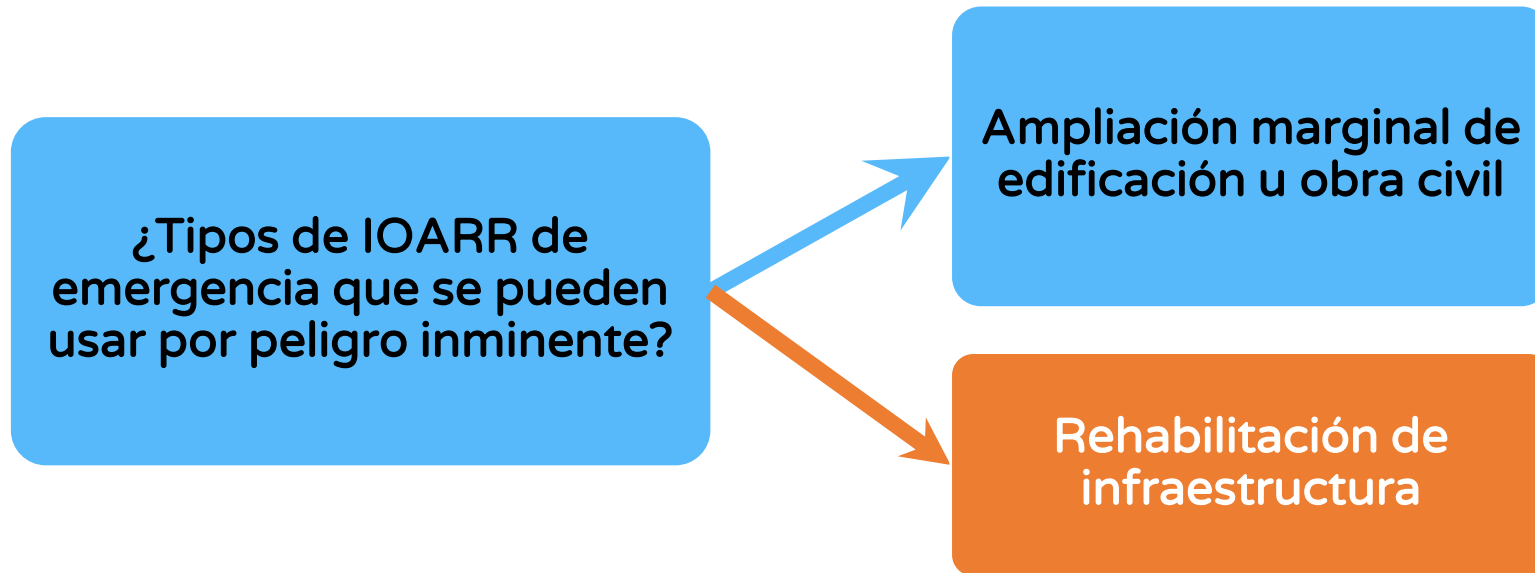

Ejemplo IOARR por Peligro Inminente:

Ampliación Marginal de Edificación u Obra Civil



- ✓ Se trata de la construcción de activos a los ya existentes pero que no modifican la capacidad de producción de la UP (*sistema de agua Potable*).
- ✓ En este caso se requiere la incorporación o modificación de elementos estructurales de una edificación existente (reservorio), dentro una UP en funcionamiento.
- ✓ En este ejemplo se propone una edificación u obra civil complementaria en un activo (Muro de protección / Cerco perimétrico) que se requiere añadir conjuntamente, al activo estratégico (Reservorio) que modifica la capacidad de producción del servicio.
- ✓ La construcción del cerco perimétrico en el reservorio debe cumplir las normas técnicas del sector (OS.030 del RNE), como estándares de calidad.

Justificación:

“El reservorio (AE) se encuentra en peligro debido a los efectos de las fuertes lluvias, por encontrarse en una ladera de cerro con peligro de deslizamiento y caída de rocas, por lo que, se podría afectar el servicio en horas sin servicio y/o corte del servicio, impactando en las brechas de cobertura de la UP.”


Caso: Rehabilitación en infraestructura



Servicio educativo



Activos existentes
dañados o en malas
condiciones al momento
de la declaratoria
(Infraestructura, bienes)

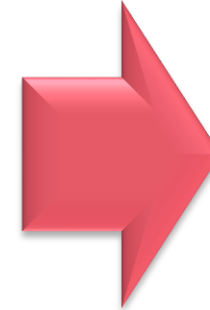

Inversión de
Rehabilitación
(infraestructura
protección)




Del diagnóstico de toda la Unidad Productora (colegio 10 aulas) en funcionamiento se determinó que los posibles daños por precipitaciones intensas serían en lo siguientes activos:

- Techo aligerado de 02 aula (peligro de colapso).

6

Las IOARR de emergencia post desastre

Tipos de IOARR en situación post desastre

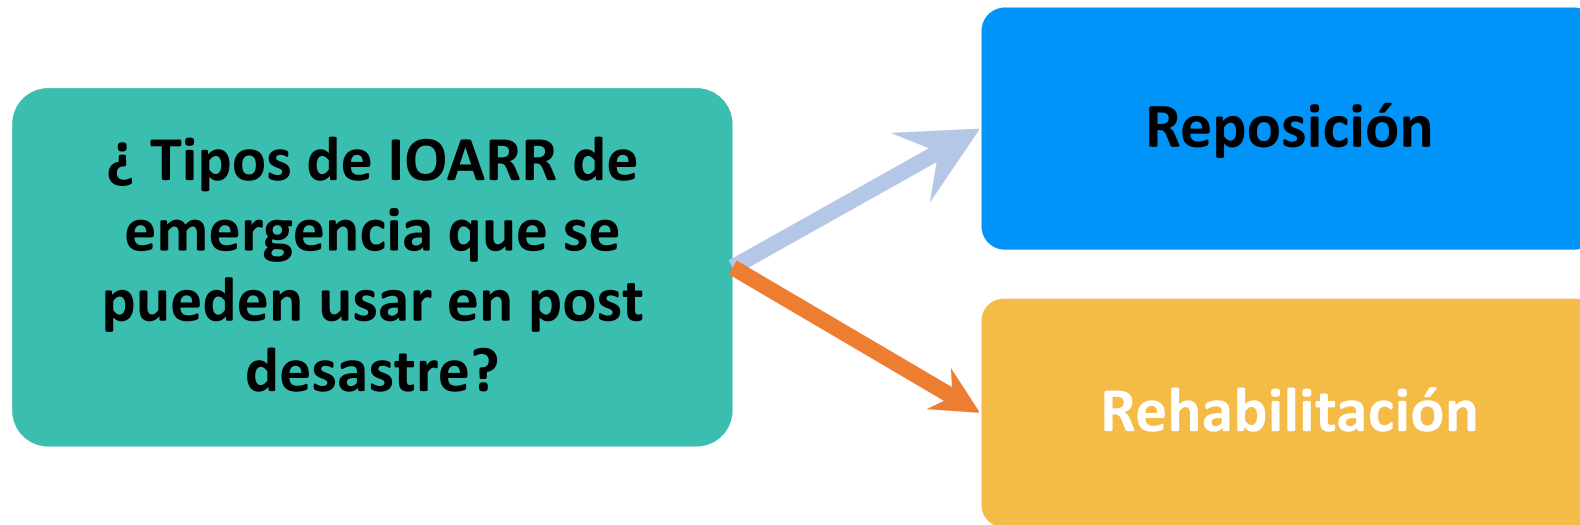


Ejemplo: IOARR de Post Desastre

Cuando la UP ha sufrido daños en uno o más activos, a consecuencia del impacto de un peligro.

- ⚠ UF en base a los diagnósticos, evaluaciones y registros previos (Edan-Perú) debe determinar el porcentaje de daños dentro de toda la unidad productora en funcionamiento.
- ⚠ Los sectores del Gobierno Nacional según sus competencias, deben definir los criterios o parámetros del límite entre la rehabilitación y recuperación.
- ⚠ Siempre se debe verificar la posibilidad de Rehabilitación (IOARR) vs Proyecto de Recuperación.
O la posibilidad de atender con actividades que no forman parte del SNPMGI



Caso: Servicios de Educación Inicial, Primaria y Secundaria

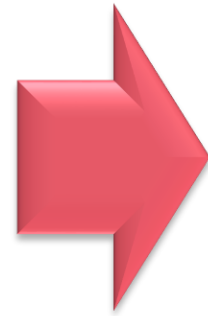

**Activos
existente**
(Infraestructura, equipos,
mobiliarios, otros)



**Inversión de Rehabilitación
(Infraestructura) y
reposición (equipos,
mobiliarios)**

Del diagnóstico en todo el colegio se determinó daños solo en los siguientes activos:

- Cerco perimétrico
- Cielo raso en 02 aulas
- 01 aula inhabitable de las 10 que tiene.

Caso: Rehabilitación de Carreteras



UP: Vías terrestres o carreteras

**IOARR:
Rehabilitación**

**Activos
existente**
(Plataforma de la vía,
bermas, calzada, etc.)



Del diagnóstico realizado en campo (informe) y de los registrados (Edan-Perú) se determinó que los daños son puntuales y corresponde a menos del 40% de la longitud total de la carretera, se intervendrá solo en algunos activos por lo que corresponde a **rehabilitación**.

Caso: Rehabilitación de Infraestructura del servicio de agua para riego



UP: Infraestructura de riego



**IOARR:
Rehabilitación**



Del diagnóstico realizado en campo (informe) y de los registros previos (Edan-Perú, SINPAD), se determinó 300 metros de canal rectangular afectados de los 7500 metros la longitud total de la red de riego, además de dos activos (toma lateral). La UF concluye que la intervención corresponde a una IOARR de rehabilitación.

7 Errores frecuentes en el registro de IOARR

Sector Salud

Información registrada



Observación

- No se detalla y describe los equipos (sin código patrimonial), así como la infraestructura afectada.
- La fotografías no guardan relación con la descripción registrada.

- No se registra un croquis de la UP con la ubicación de los activos, el área total y dañada.
- No registran el saneamiento físico legal del predio


Recomendación

- Presentar el inventario de los bienes y equipos del CCSS.
- Registrar la descripción de las condiciones del servicio, bienes y equipos, antes y después del desastre (demostrar la necesidad de reposición).
- Iniciar la baja de los equipos afectados.
- Se debe presentar las fotografías de todos los Activos de la UP, dañados y no dañados


- Registrar un croquis de toda la UP, con la ubicación y área de los activos afectados.
- Debe estar alineado a los registros en el SINPAD y en el BI.

Sector Salud

Información registrada




- Se registra un vehículo (sin placa y sin código).
- De las fotografías se aprecia que tiene un deterioro considerable y presenta inoperatividad antigua.
- No se demuestra el origen de la inoperatividad a consecuencia por las precipitaciones pluviales




Recomendación

- De corresponder se debería registrar los códigos y/o información registral del vehículo.
- Sustentar el hecho generador de la inoperatividad vinculada al desastre.
- El activo nuevo debe tener las especificaciones técnicas (actuales) establecidas por el Minsa.




- Incluye la adquisición de activos considerados no estratégicos por el MINSA.
- Se deberá revisar los activos reconocidos por el nivel del servicio.



- Los IOARR en general y de emergencia responden a intervenciones puntuales sobre activos estratégicos.
- No se deben incluir acciones que corresponden al mantenimiento de la UP
- Se recomienda tener la opinión favorable de la entidad a cargo de la operación de la UP.

Sector Educación

Información registrada




Observación

- El panel fotográfico no se encuentra referenciado de acuerdo al croquis.
- No demuestra el tamaño de la UP, así como los daños en la UP.




Recomendación

- Se debe demostrar la afectación en la escuela por la ocurrencia del sismo.
- Las imágenes registradas deberán ayudar a sustentar el daño, así como su ubicación dentro de la UP.




- No demuestra el impacto del sismo en los activos y/o ambientes del centro educativo.



- La rehabilitación de ambientes debe proponerse en los cuales se demuestra el colapso o el riesgo.
- No se deben incluir acciones (pintura, puertas, cerraduras) que corresponden al mantenimiento de la UP.


Sector Educación

Información registrada




Observación

- Se tiene el PI con CUI N°2341573, el cual interviene en la misma IE (considera aulas) y no presenta devengado, por lo que se recomienda a la entidad verificar la duplicidad y desactivar la inversión con la solución menos eficiente.




Recomendación

- Previó al registro de las IOARR de emergencia se debe verificar los PI o IOARR que intervienen la UP, para evitar duplicidad o fraccionamiento.
- Es importante tener la opinión favorable de la entidad a cargo de la operación del servicio.




- De acuerdo a los registros propone reconstruir 02 aulas en una IE que funciona con 03 aulas, la IOARR está por encima del 40 %.
- La información registrada demuestra que la edificación fue ejecutada sin especificaciones técnicas.




- En ese sentido corresponde desactivar la IOARR y elaborar un mejoramiento (PI).
- Asimismo, se debe sustentar la demanda para tener los 15 niños como mínimo.
- Se recomienda solicitar módulos prefabricados al Sector

Sector Agricultura


Información registrada




- El canal presenta un deterioro por antigüedad.
- No identifica las condiciones actuales del servicio, así como la autorización vigente de uso de agua.
- No registra croquis de la UP.



- Se recomienda evaluar el daño total (< 40%) sobre toda la UP.
- Deberá describir la situación antes y después del sismo, así como el tamaño del sistema incluyendo red principal, secundaria y laterales.




- Se evidencia la necesidad de limpieza y movimiento de tierras (actividades).



- Se recomienda cerrar la IOARR de emergencia para plantear la solución a través de actividades de acuerdo al PPR-068.

Sector Saneamiento

Información registrada




Observación

- En los registros no precisa y sustenta las características y/o condiciones de las infraestructuras (afectadas post sismo) a intervenir, tales como dimensiones, material, diámetro, caudal, entre otros.
- Podría atenderse con actividades de limpieza y mantenimiento.




Recomendación

- Se recomienda atender a través de actividades de emergencia.
- Ubicar la vía dentro del inventario vial, así como el nivel del servicio.
- Se deberá demostrar un croquis de toda la vía, con punto de inicio y fin.



- No se demuestra daño por ocurrencia de sismo.
- No presenta la evaluación de todos los activos de la UP.
- Presenta duplicidad con las inversiones con CUI N° 2308454, 2479644, 2448597.



- La evaluación debe ser de manera integral, ya que considerando un evento sísmico se pueden tener daños en otros activos (redes) y no sean considerados.
- Se debe revisar la duplicidad y/o fraccionamiento con otras intervenciones, buscar siempre la intervención mas eficiente y eficaz.

8 **Financiamiento de intervenciones en GRD**

- Ley N° 31953 de presupuesto del sector público para el año fiscal 2024

Financiamiento de las intervenciones de GRD

PP 068

- "Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por Desastres" S/ 2,663,528,417 (+17.55%)* : GN: S/ 1,602 millones, GR: S/ 442 millones, GL: S/ 620 millones.

Art. 64 Ley de PPTO 2024

- Los GN, GR y GL están **autorizados ha efectuar modificaciones presupuestales** con cargo a los recursos del **presupuesto institucional** por las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios, Canon, Sobrecanon, Regalías, Rentas de aduanas, Participaciones, FONCOR, FONCOMUN, RDR e impuestos municipales, así como saldos de balance, a fin de **financiar actividades de emergencia (PPR 0068)**. **No se estableció porcentaje.**

Art. 65 Ley de PPTO 2024

- Autorizan uso de recursos: GR y GL hasta el **20% de canon, sobre canon, regalías mineras y 20% del FONCOR** en actividades: i) limpieza y/o descolmatación de cauces; ii) protección de márgenes con roca al volteo; iii) monumentación y control de la faja marginal; iv) Planes de Prevención y Reducción del Riesgo aprobados (CENEPRED) y habilitadas en PPR 068 ; entre otros.

Art. 69 Ley de PPTO 2024

- FONDES (Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales) en el marco del DS N 132-2017-EF para actividades e inversiones para la mitigación, capacidad de respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Se le asignó un monto total de S/ 353 millones (+6%)*.

- Esquemas de Protección Financiera: Líneas de crédito contingente, Fondo de Estabilización Fiscal, entre otros.

* Porcentaje de crecimiento respecto del año 2023

¡No te lo pierdas!



Capacitaciones virtuales



Programación de las capacitaciones

Conoce las capacitaciones del mes en curso y accede a ellas.

https://bit.ly/Capacitaciones_Virtuales_DGPMI_2024



Capacitaciones realizadas

Accede a las grabaciones y materiales de las capacitaciones realizadas.

http://bit.ly/DGPMI_Capacitaciones_Realizadas_2024



Recursos de aprendizaje

Accede a diversos materiales didácticos sobre el ciclo de inversión pública.

<https://bit.ly/recursosdeaprendizaje>



¿Aún tienes dudas?



Consultas generales

Envía tu consulta a:
invierte.pe@mef.gob.pe



Preguntas frecuentes

Accede a la base de preguntas frecuentes correspondiente a los diferentes sectores.

<https://www.mef.gob.pe/es/preguntas-frecuentes-inv-pub>



Asistencia técnica personalizada

Accede al directorio de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones.

https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIO_DGPMI

¡No te dejes engañar!

Estos son los únicos canales de contacto que la DGPMI pone a tu disposición



Directorio DGPMI

Ubica aquí al equipo técnico de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones.

<https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIODGPMI>



Directorio CONECTAMEF

Encuentra aquí a los Especialistas de inversión pública a nivel nacional asignados a tu departamento.

<https://bit.ly/3yrcK8LDIRECTORIOCONECTAMEF>

¡Mantente atento y contacta a los especialistas oficiales del MEF!





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

invierte.pe



BICENTENARIO
PERÚ
2024

¡Muchas gracias!